


Anschaltung an konventionelle Meldergruppen einer compact 80, complex 200H / 400H oder am Türmodul comlock 4xx

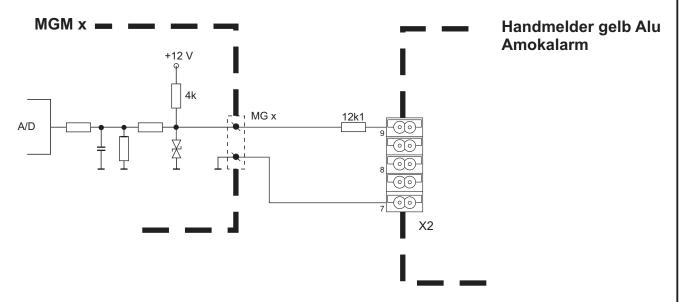

Anschaltung an Meldergruppen-Anschlussmodule BUS-1

Hinweis:

Pro Meldergruppe sollte immer nur ein Handmelder angeschlossen werden, um die Einzelidentifikation zu gewährleisten. Die LED wird nicht angesteuert.



Stand: 09/11

631487

complex 200H / 400H

Handmelder gelb Amokalarm